


Diagramm

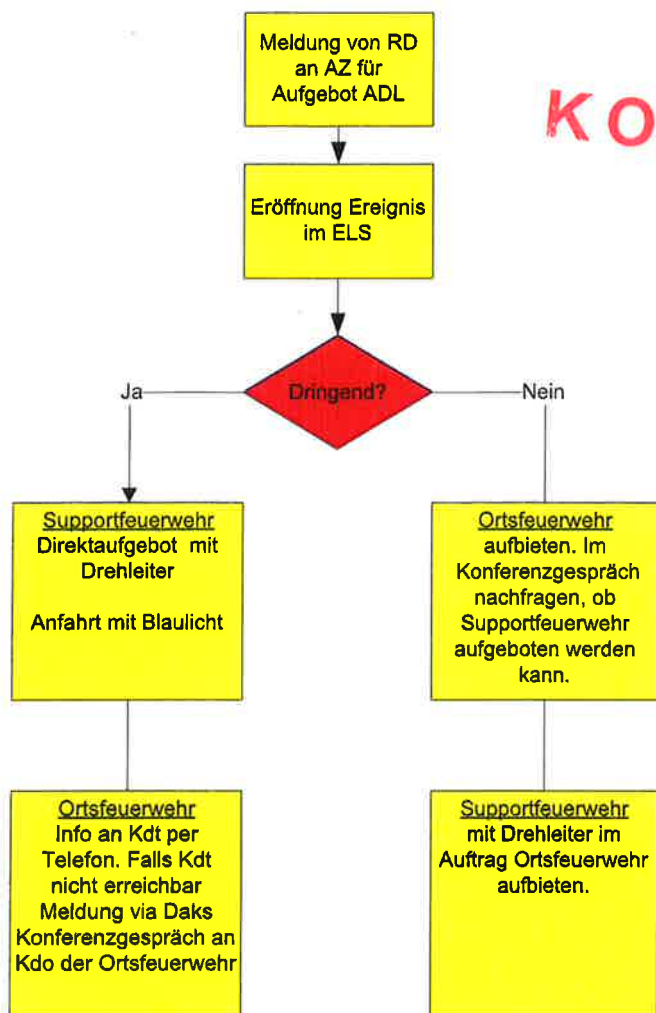

Zuständig

RD

AZ

Beschreibung

Durch Rettungsdienst geht Meldung ein, dass sie zur Bergung des Patienten dringend Autodrehleiter benötigen.

Feuerwehrinspektor muss nicht orientiert werden.

Notwendige Zusatzinfos zum Aufgebot der Drehleiter

- Stockwerk
- Zugänglichkeit für Autodrehleiter (Hindernisse, Bäume, Leitungen, Untergrund (Einstellhalle), Gewichtsbeschränkungen)
- Ungefährtes Gewicht des Patienten
- ADL kommt mit einer 3er Besatzung! Falls weiteres Personal als Tragkraft benötigt wird, muss dies mit einem Aufgebot der Ortsfeuerwehr erfolgen!
- Einweisposten nicht vergessen für Supportfeuerwehr (evtl. Anfahrtsweg bekannt geben)

SGV
Solothurnische Gebäudeversicherung

Markus Grenacher
Feuerwehrinspektor

27.11.15

KOMMANDOAKTEN


Rechtliche Grundlagen / Weisungen

ORGANISATION

Ausgabe Nov. 2015

Version 2.0

Einsatzrayon Support Hubrettungsgeräte 2015



Ausserkantonale Feuerwehren

- A** Frick
- B** Liestal
- C** Reinach
- D** Laufen

Kantonale Feuerwehren

- 1 ● Schönenwerd 30m ADL
- 2 ● Olten 32m ADL
- 3 ● RFU 18m KADL
- 4 ● Oensingen 30m ADL
- 5 ● Solothurn 32m ADL
- 6 ● Biberist 32m Hubretter
- 7 ● Grenchen 30m ADL
- 8 ● Derendingen 25m ADL
- 9 ● Balsthal 30m ADL
- 10 ○ Zuchwil 30m ADL